



Exigences en matière d'épaisseur des matelas Tracé de 111.12m – Adopté le 30 janvier 2013

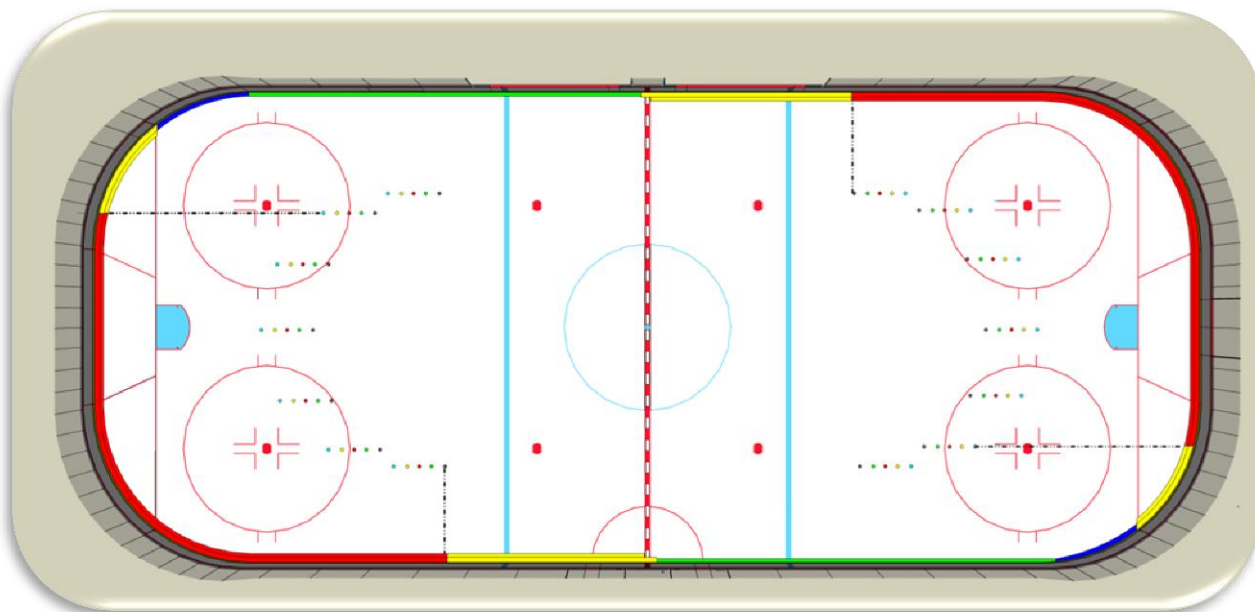


Tableau 2 – Spécifications d'épaisseur minimal (Entraînement – Tracé 111m)

	FEC				
	Niveau 1 <.30	Niveau 2 .30 to <.60	Niveau 3 .60 to <.90	Niveau 4 .90 to <1.15	Niveau 5 1.15+
ZONE ROUGE**	20cm (8")	40.5cm (16")	51cm (20")	61cm (24")*	n/a
ZONE JAUNE	20cm (8")	20cm (8")	30.5cm (12")	40.5cm (16")	n/a
ZONE BLEU	0	20cm (8")	25.5cm (10")	30.5cm (12")	n/a
ZONE VERTE	0	0	0	0	n/a

* le dernier matelas dans la zone rouge peut être effilé

** Ne peut pas comprendre exclusivement du rembourrage à faible densité, le dernier matelas de la zone rouge peut être modifié pour correspondre à la zone jaune sur des patinoires ayant moins de 28m (92') de largeur à la discrétion de l'entraîneur chef

Tableau 3 – Spécifications d'épaisseur minimal (Compétition – Tracé 111m)

	FEC				
	Niveau 1 <.30	Niveau 2 .30 to <.60	Niveau 3 .60 to <.90	Niveau 4 .90 to <1.15	Niveau 5 1.15+
ZONE ROUGE**	20cm (8")	40.5cm (16")	51cm (20")	71cm (28")*	n/a
ZONE JAUNE	20cm (8")	25.5cm (10")	30.5cm (12")	40.5cm (16")	n/a
ZONE BLEU	15cm (6")	20cm (8")	30.5cm (12")	30.5cm (12")	n/a
ZONE VERTE	0	0	0	20cm (8")	n/a

* le dernier matelas dans la zone rouge peut être effilé

** Ne peut pas comprendre exclusivement du rembourrage à faible densité, le dernier matelas de la zone rouge peut être modifié pour correspondre à la zone jaune sur des patinoires ayant moins de 28m (92') de largeur à la discrétion de l'arbitre en chef



Exigences en matière d'épaisseur des matelas Tracé de 100m – Adopté le 30 janvier 2013

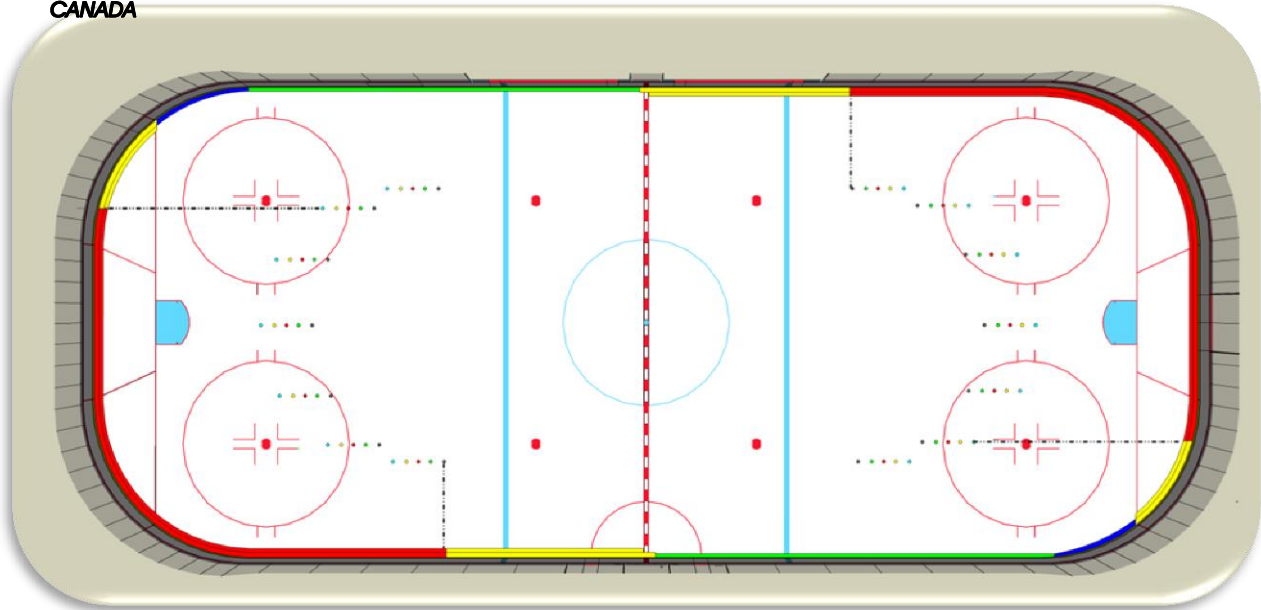


Tableau 4 – Spécifications d'épaisseur minimal (Entraînement – Tracé 100m)

	KEFs				
	Niveau 1 <.30	Niveau 2 .30 to <.60	Niveau 3 .60 to <.90	Niveau 4 .90 to <1.15	Niveau 5 1.15+
ZONE ROUGE**	20cm (8")	30.5cm (12")	40.5cm (16")	61cm (24")*	n/a
ZONE JAUNE	15cm (6")	20cm (8")	25.5cm (10")	40.5cm (16")	n/a
ZONE BLEU	0	0	15cm (6")	30.5cm (12")	n/a
ZONE VERTE	0	0	0	0	n/a

* le dernier matelas dans la zone rouge peut être effilé

** Ne peut pas comprendre exclusivement du rembourrage à faible densité, le dernier matelas de la zone rouge peut être modifié pour correspondre à la zone jaune sur des patinoires ayant moins de 28m (92') de largeur à la discrétion de l'entraîneur chef

Tableau 3 – Spécifications d'épaisseur minimal (Compétition – Tracé 100m)

	KEFs				
	Niveau 1 <.30	Niveau 2 .30 to <.60	Niveau 3 .60 to <.90	Niveau 4 .90 to <1.15	Niveau 5 1.15+
ZONE ROUGE**	20cm (8")	30.5cm (12")	51cm (20")	71cm (28")*	n/a
ZONE JAUNE	20cm (8")	20cm (8")	30.5cm (12")	40.5cm (16")	n/a
ZONE BLEU	15cm (6")	15cm (6")	20cm (8")	30.5cm (12")	n/a
ZONE VERTE	0	0	0	20cm (8")	n/a

* le dernier matelas dans la zone rouge peut être effilé

** Ne peut pas comprendre exclusivement du rembourrage à faible densité, le dernier matelas de la zone rouge peut être modifié pour correspondre à la zone jaune sur des patinoires ayant moins de 28m (92') de largeur à la discrétion de l'arbitre en chef